

# ERCOPPER KABLO

## CAMPER TELİ JUMPER WIRE

### Tip/Type

Camper teli  
Jumper wire

### Standart /Standard

Türk Telekom, nDSL Camper Teli  
Şartnamesi 2012/02  
Türk Telekom, nDSL Jumper Wire Specification

### Kullanım Yerleri/Applications

PTT santralleri ve saha dolapları.  
Telecommunication Centrals and  
area cabinets

### Yapı

- Kalaylı ve tavlı bakır iletken (0,60mm)
- Standarda uygun renk ve kodlama PVC yalıtkan
- Standarda uygun şekilde per düzeninde oluşan grup

- Tinned copper conductor (0,60mm)
- Conformable coded and colored PVC insulation according to standard
- Group that occurred in pair order according to standard


### Construction

Teknik Veriler  
Direnç

20°C'de maks. (ohm/km) 0,60  
64,5

Technical Datas  
Max Resistance

at 20°C (ohm/km) 0,60  
64,5

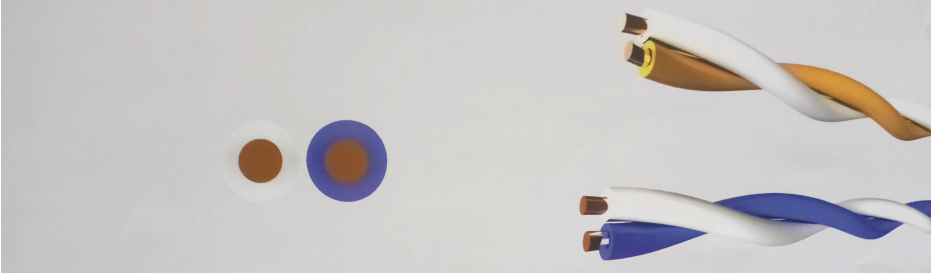

Kablo Türü Cable Type	Genişlik Width	Yükseklik Height	Ağırlık Weight	Standart Sevk Uzunluğu Standard Dispatch Length
CAMPER	mm	mm	kg/km	m
2x0,60	1,2	2,4	7,5	500

## DIŞ TESİSAT TELİ-BPDT DROP WIRE-BPDT

### Tip/Type

Drop teli  
Drop wire

### Standart /Standard

Müşteri şartnamesi  
Customer specifications

### Kullanım Yerleri/Applications


Kırsal alanlarda telefon dağıtım  
kablosu olarak kullanılır.

### Yapı

- Kalaylı sert bakır iletken (0,80mm,-1,00mm.)
- Standarda uygun renk ve kodlama solid polietilen yalıtkan
- Siyah polietilen dış kılıf
- Dış kılıf üzerine metre ve markalama

### Construction

- Hard drawn tinned copper conductors (0,80-1,00mm)
- Conformable coded and colored solidpolyethylene insulation according to standard
- Black polyethylene outer sheath

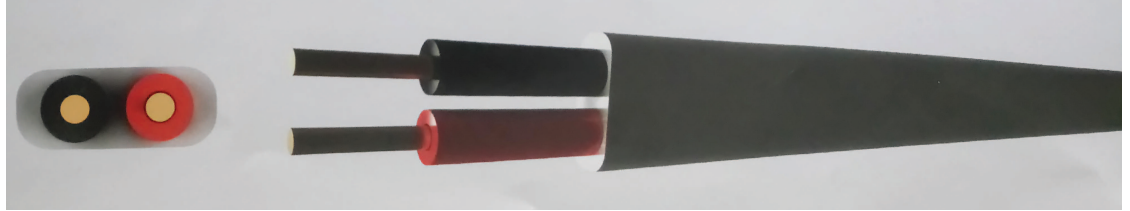

Kablo Türü Cable Type	Genişlik Width	Yükseklik Height	Ağırlık Weight	Standart Sevk Uzunluğu Standard Dispatch Length
Drop	mm	mm	kg/km	m
2x0,8	5,9	2,8	33	500
2x1	6,3	3,0	40	500